


# DETALLES DE TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS

## Acera

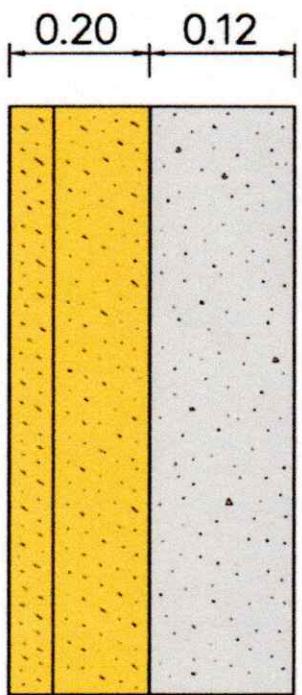

### ACERAS:

La construcción de las aceras en hormigón deberá satisfacer las siguientes disposiciones siempre que las condiciones existentes en el terreno y la vía lo permitan:

- Ancho mínimo recomendado de **1.30 m.**
- Hormigón con resistencia mínima recomendada de **210 kg/cm<sup>2</sup>**
- Espesor mínimo recomendado de **0.12 M.**
- Violinada y Rayado profundo.
- Acabado antideslizante, con juntas de contracción y expansión según normas.
- Si se requiere alguna solución de contención para el terreno y evitar hundimiento de la acera, sugerimos sea documentada en la ficha de identificación del proyecto y se agreguen las partidas relacionadas en el presupuesto.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
SABANA LARGA

PEDRO ALBERTO CASTILLO CASADO  
ALCALDE MUNICIPAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA

SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE OBRAS

SUPERVISOR

Proyecto:  
CONSTRUCCION DE ACERAS

Contenido:  
DETALLE DE ACERAS

PROYECTO No. :

Escala:

Revisión No. :

FECHA:

HOJA No.