


# DETALLES DE TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES

## CONTENES

Para la construcción o reposición de contén se tomarán en cuenta las especificaciones siguientes y de conformidad razonable con la topografía de la vía.

**Tipo 1:** Contén con una altura de 0.45 m y una base de 0.60 m.

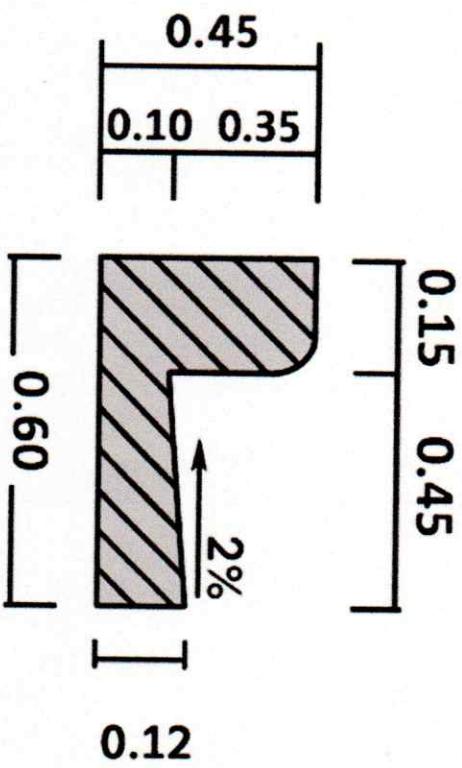

-CONTEN PULIDO - HORMIGON -F'C = 210KG/CM2



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
**SABANA LARGA**  
PEDRO ALBERTO CASTILLO CASADO  
ALCALDE MUNICIPAL

PROYECTO No. :	Proyecto:  CONSTRUCCION DE CONTEN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Revisión No. :	Departamento de Obras	DEPARTAMENTO DE OBRAS
FECHA:	Supervisor	Supervisor
HOJA No.		